

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

ИО главного врача Тимашевского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском
крае»

ФИО
М.П.

Т.Н. Липченко



Гигиеническая оценка


№ 2163/31 «15» 02 2021 года

по протоколу испытаний № 887.21/2/Т от 10.02.2021, выполненному
аккредитованной испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.512442)

1. Основание: заявление, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 29.01.2021 № 31/632.
2. Заявитель: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района.
Юридический адрес: 352763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Чепигинская, ул. Красная, 29.
ИНН 2327014340 ОГРН 1162363050519
Фактический адрес: 352763, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Чепигинская, ул. Красная, 29.
3. Наименование объекта: МУП «Чепигинское», Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Мира.
4. Место отбора: артезианская скважина № 2111.
5. На соответствие:
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
6. Вывод: результаты лабораторных испытаний пробы воды питьевой, отобранной из артезианской скважины № 2111 МУП «Чепигинское», Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Киновия, ул. Мира, **не соответствуют** требованиям п.п. 3.4.1, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего


водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по показателям: цветность, перманганатная окисляемость, аммиак.

Врач по общей гигиене



Г.А. Пилоян

ПРОТОКОЛ № 1
от 21.07.07 г.

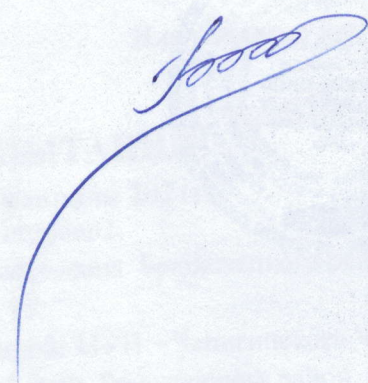

№	Наименование показателя и единица измерения	Допустимый уровень по ГН	Сопоставимый показатель, характеристика качества
1	1	2	3
Физико-химические показатели			
1	Вещь 30 С, град	не более 2	2
2	Вещь 60 С, град	не более 3	3
3	Прозрачность, град	не более 2	0
4	Цветность, град	не более 20	20
5	Мутность (взвешен), мг/л	не более 1,0	0,5
Общественно-гигиенические			
6	Бактериальная нагрузка, м.п.л.	4	1
7	Жесткость общая, мг/л	не более 7,0	1,5
8	Сульфатность, мг/л	не более 1000	110
9	Перманганатная окисляемость, мг/л	не более 5,0	1,5
Неорганические вещества			
10	Нитраты, мг/л	не более 5,0	0,1
11	Нитриты, мг/л	не более 3,3	0,05
12	Аммиак, мг/л	не более 1,0	1,0

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
Аттестат аккредитации: №РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А, тел/факс: 5-83-45

И.о. главного врача, руководитель ИЛ

Утверждаю:

Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 887.21/2/Т от «10» февраля 2021г.

страница-1; всего страниц-2

Заказчик: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст-ца Чепигинская, ул. Красная, 29

Наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: МУП «Чепигинское» Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района, Краснодарский край, Брюховецкий район, хутор Киновия, ул. Мира

Объект исследования: проба № 887.21/2/Т – вода питьевая, артезианская скважина №2111

Дата отбора проб: 03.02.2021г.

Дата доставки проб: 03.02.2021г.

Проба отобрана: Бережная О.А.

Количество: 1 проба х 3,0л.

Основание для проведения испытаний: заявление от 03.02.2021 года, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями, ГН

2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	72,0±7,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,5	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,5±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	0,25±0,04	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	312,0±31,2	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	9,12±0,91	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	1,74±0,26	ГОСТ 33045-2014 п. 5

1	2	3	4	5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,14±0,04	ГОСТ 4011-72 п. 2
14	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,0005	ГОСТ 31866-12
15	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
16	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
17	Мышьяк, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,001	ГОСТ 31866-12
18	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	19,2±1,9	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Фториды, мг/дм ³	не более 1,2	0,38±0,06	ГОСТ 4386- 89
20	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	42,0±6,3	ГОСТ 4245-72 п. 2
Органические вещества				
21	Пестициды, мг/дм ³ :			ГОСТ 31858-2012
	ДДТ	не более 0,1	менее 0,005	
	ДДД		менее 0,005	
	ДДЭ		менее 0,005	
22	γ - ГХЦГ	не более 0,02	менее 0,005	ГОСТ 31858-2012
	α - ГХЦГ		менее 0,005	
	β - ГХЦГ		менее 0,005	
23	2,4-Д	не более 0,03	менее 0,002	МУ 1541-76
Радиологические показатели				
24	Удельная суммарная β -активность, Бк/кг	1,0	0,15±0,05	МРК «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» МУ 2.6.1.1981-05
25	Удельная суммарная α -активность, Бк/кг	0,2	< 0,02	
26	Радон (222Rn), Бк/кг	60	< 6,0	

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

Дата начала испытаний: 03.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 09.02.2021г.

Проводившие испытания: Осташко М.И., Мирошниченко Т.Ю., Ледовская Е.Ю.